


試験項目

衝撃強度 (サンドバック法)

試験方法

JIS A 1414 “建築用構成材 (パネル) 及びその構造部分の性能試験方法” の衝撃試験方法に準拠
 JIS A 5441 押出成形セメント板 (ECP) 参照
 サンドバックの重さ 30kg
 サンドバックの落差 2m

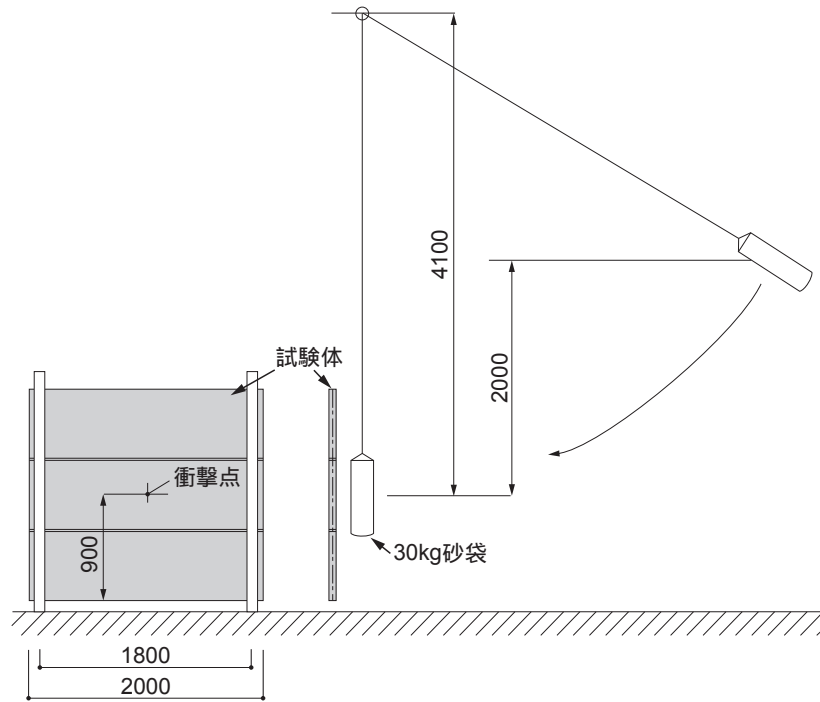

試験方法の概要

試験体

MNH-6060A
 試験体の大きさ
 60mm (厚さ) × 600mm (幅) × 2000mm (長さ)

試験結果

サンドバック法衝撃力測定

回数	たわみ量 (cm)	試験体の状況
1回目	1.68	異常なし
2回目	1.20	異常なし

試験場所

(一財) ベターリビング