


試験項目 小口吸水量

試験方法 JIS A 1414 “建築用構成材（パネル）及びその構造部分の性能試験方法”の小口吸水試験方法に準拠

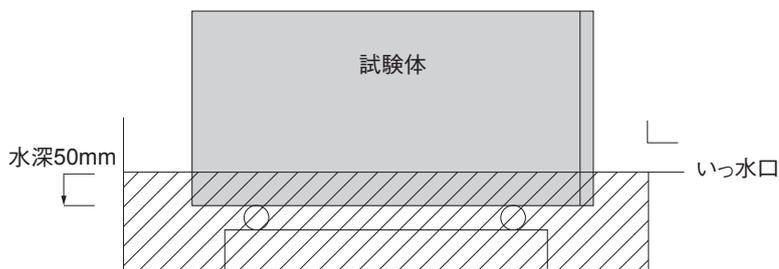


試験方法の概要

試験体 MNH-6060A
試験体の大きさ
幅 600mm
長さ 300mm
厚さ 全厚



試験結果

時間 (h)	0.0	0.5	1.0	2.0	4.0	8.0	24.0
小口吸水量 (g/m)	0	19	23	29	37	48	81

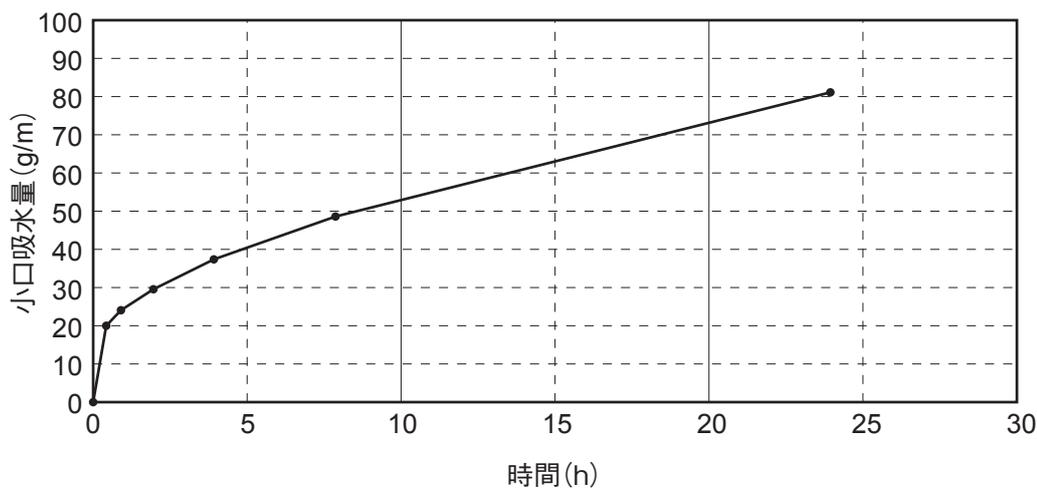

試験場所 当社建材試験所