



試験項目 透湿係数

試験方法 試験は、JIS A 1324 (建築材料の透湿性測定方法) 5.2 カップ法により行った。

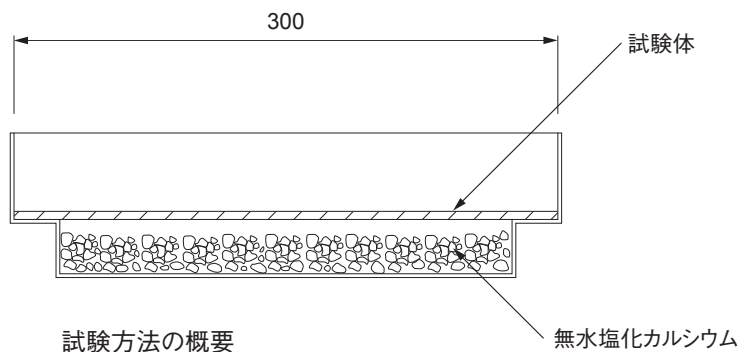

試験体 MNH-6060A  
試験体の大きさ  
幅 : 300mm  
長さ : 300mm  
厚さ : ホロ一部

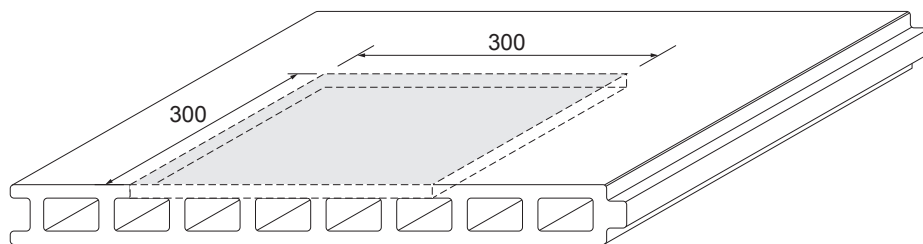

試験結果

試験体 No.	透湿係数 (ng/(m <sup>2</sup> ·s·Pa))	透湿抵抗 × 10 <sup>-3</sup> (m <sup>2</sup> ·s·Pa) /ng
1	33.2	30.1
2	30.6	32.7
3	32.6	29.5
平均	32.6	30.8

試験場所 (一財) 建材試験センター