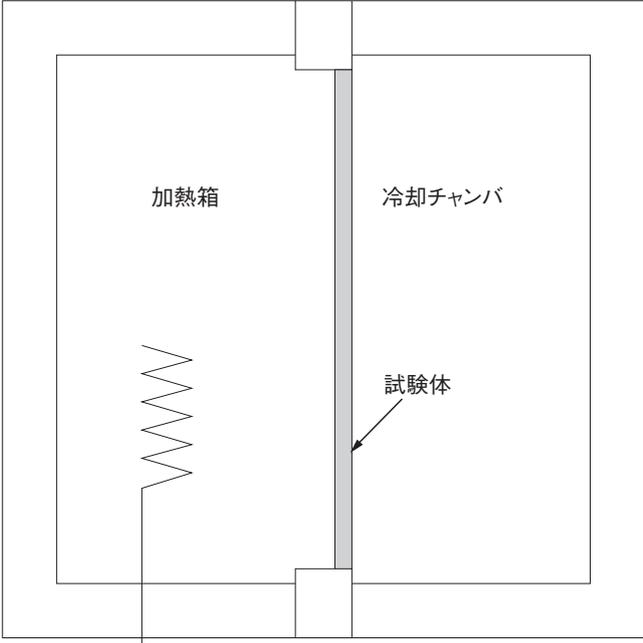


<p>試験項目</p>	<p>熱貫流率</p>											
<p>試験方法</p>	<p>JIS A 1420 “建築用構成材の断熱性測定方法—校正熱箱法及び保護熱箱法” に準拠</p> <div style="text-align: center;">  <p>測定方法の概要</p> </div>											
<p>試験体</p>	<p>MNH-6060A                  試験体の大きさ                  60mm (厚さ) × 600mm (幅) × 1980mm (長さ)                  目地は片面シーリング打設</p>											
<p>試験結果</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">熱貫流率</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">2.7W/(m<sup>2</sup>・K)</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">計算による平均熱伝導率</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">平均熱伝導率</td> <td style="text-align: center;">0.375 W/(m・K)</td> <td style="text-align: center;">                     表面熱伝達抵抗                      Ri : 0.10m<sup>2</sup>・K/W                      Ro : 0.11m<sup>2</sup>・K/W                 </td> </tr> </table>			熱貫流率	2.7W/(m <sup>2</sup> ・K)		計算による平均熱伝導率			平均熱伝導率	0.375 W/(m・K)	表面熱伝達抵抗 Ri : 0.10m <sup>2</sup> ・K/W Ro : 0.11m <sup>2</sup> ・K/W
熱貫流率	2.7W/(m <sup>2</sup> ・K)											
計算による平均熱伝導率												
平均熱伝導率	0.375 W/(m・K)	表面熱伝達抵抗 Ri : 0.10m <sup>2</sup> ・K/W Ro : 0.11m <sup>2</sup> ・K/W										
<p>試験場所</p>	<p>(一財) 建材試験センター</p>											