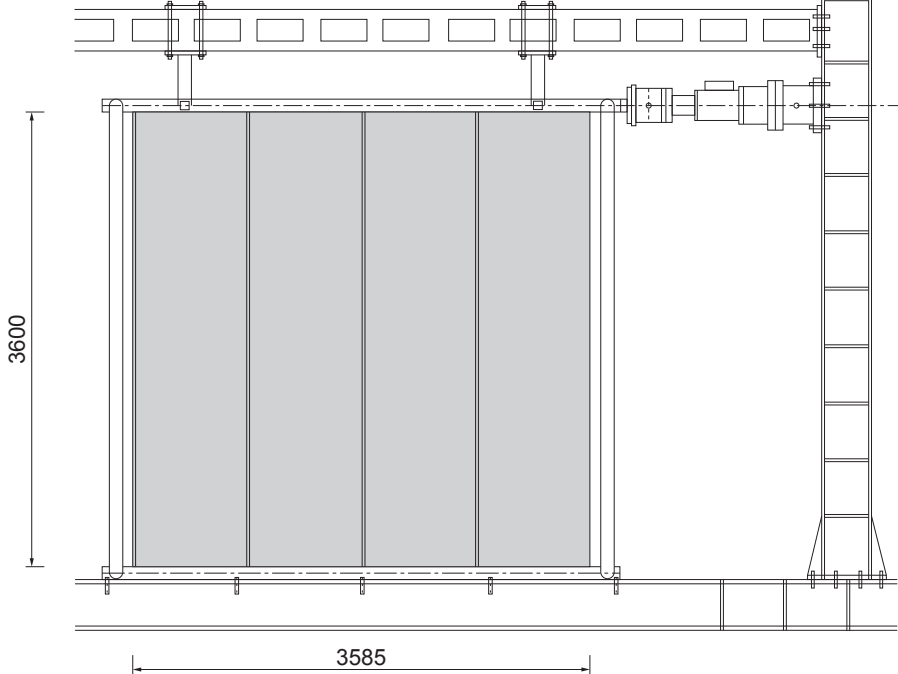


<p>試験項目</p>	<p>耐震性試験 MH-6090A 縦張り (Zクリップ使用)</p>																						
<p>試験方法</p>	<p>JIS A 1414 “建築用構成材 (パネル) 及びその構造部分の性能試験方法” の組み立てられた非耐力用パネルの面内せん断曲げによる変形能試験に準拠</p>  <p style="text-align: center;">試験方法の概要</p>																						
<p>試験体</p>	<p>MH-6090A 試験体の大きさ 60mm (厚さ) × 900mm (幅) × 3600mm (長さ)</p>																						
<p>試験結果</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">層間変形角</th> <th style="width: 33%;">パネルの状況</th> <th style="width: 33%;">その他の状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>± 1/500</td> <td>異状無し</td> <td>異状無し</td> </tr> <tr> <td>± 1/300</td> <td>異状無し</td> <td>異状無し</td> </tr> <tr> <td>± 1/200</td> <td>異状無し</td> <td>異状無し</td> </tr> <tr> <td>± 1/150</td> <td>異状無し</td> <td>異状無し</td> </tr> <tr> <td>± 1/120</td> <td>異状無し</td> <td>異状無し</td> </tr> <tr> <td>± 1/100</td> <td>一部角欠けするが脱落無し</td> <td>異状無し</td> </tr> </tbody> </table>		層間変形角	パネルの状況	その他の状況	± 1/500	異状無し	異状無し	± 1/300	異状無し	異状無し	± 1/200	異状無し	異状無し	± 1/150	異状無し	異状無し	± 1/120	異状無し	異状無し	± 1/100	一部角欠けするが脱落無し	異状無し
層間変形角	パネルの状況	その他の状況																					
± 1/500	異状無し	異状無し																					
± 1/300	異状無し	異状無し																					
± 1/200	異状無し	異状無し																					
± 1/150	異状無し	異状無し																					
± 1/120	異状無し	異状無し																					
± 1/100	一部角欠けするが脱落無し	異状無し																					
<p>考察</p>	<p>層間変形角 1/100 でパネルが脱落しない事を確認した。</p>																						
<p>試験場所</p>	<p>(一財) 建材試験センター</p>																						