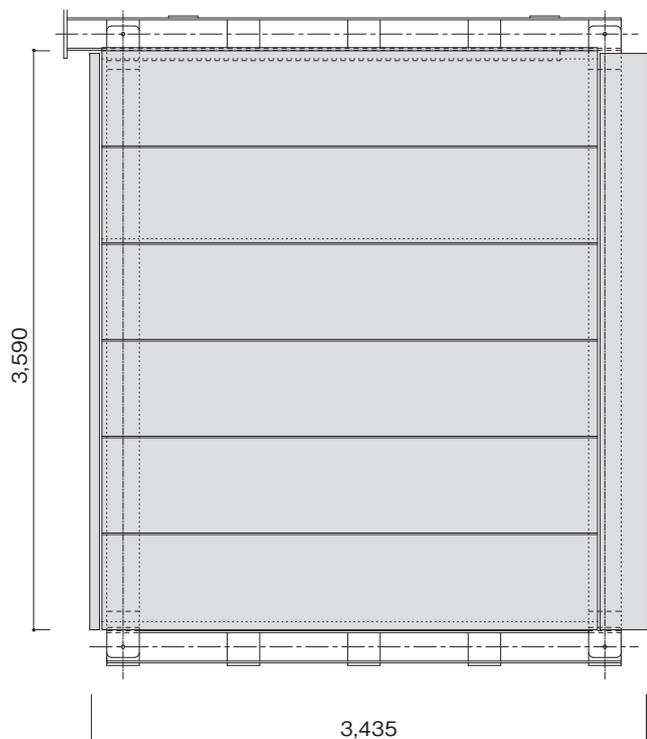


試験項目	耐震性試験 MNH-6060A 横張り (LZ金物使用)		
試験方法	JIS A 1414 “建築用構成材 (パネル) 及びその構造部分の性能試験方法” の組み立てられた非耐力用パネルの面内せん断曲げによる変形能試験に準拠		
	 <p style="text-align: center;">試験方法の概要</p>		
試験体	MNH-6060A 試験体の大きさ 60 mm (厚さ) × 600 mm (幅) × 3050 mm (長さ)		
試験結果	層間変形角	パネルの状況	その他の状況
	± 1/500	異常無し	異常無し
	± 1/300	異常無し	異常無し
	± 1/200	異常無し	異常無し
	± 1/150	異常無し	異常無し
	± 1/120	異常無し	パネルの上下ズレ
	± 1/100	異常無し	アングルとLZ金物の上下ズレ
	± 1/75	異常無し	アングルとスペーサーの開き
	± 1/50	異常無し	LZ金物の回転
考察	層間変形角 1/100 でパネルが脱落しない事を確認した。		
試験場所	(一財) 建材試験センター		