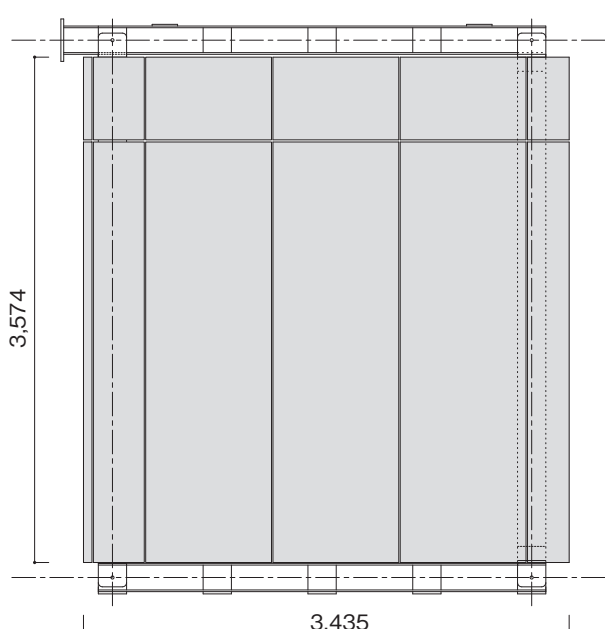


<p>試験項目</p>	<p>耐震性試験 MNH-6090B<sub>1</sub> 縦張り (LZ金物使用)</p>																													
<p>試験方法</p>	<p>JIS A 1414 “建築用構成材 (パネル) 及びその構造部分の性能試験方法” の組み立てられた非耐力用パネルの面内せん断曲げによる変形能試験に準拠</p> <div style="text-align: center;">  <p>試験方法の概要</p> </div>																													
<p>試験体</p>	<p>MNH-6090B<sub>1</sub>                  試験体の大きさ                  60mm (厚さ) × 900mm (幅) × 2964mm (長さ)                  60mm (厚さ) × 900mm (幅) × 585mm (長さ)</p>																													
<p>試験結果</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">層間変形角</th> <th style="width: 33%;">パネルの状況</th> <th style="width: 33%;">その他の状況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>± 1/500</td> <td>異常無し</td> <td>異常無し</td> </tr> <tr> <td>± 1/300</td> <td>異常無し</td> <td>LZ 金物の回転</td> </tr> <tr> <td>± 1/200</td> <td>異常無し</td> <td>パネル上下のズレ残留 LZ 金物の回転</td> </tr> <tr> <td>± 1/150</td> <td>異常無し</td> <td>上記以外無し</td> </tr> <tr> <td>± 1/120</td> <td>異常無し</td> <td>上記以外無し</td> </tr> <tr> <td>± 1/100</td> <td>異常無し</td> <td>上記以外無し</td> </tr> <tr> <td>± 1/75</td> <td>異常無し</td> <td>スペーサーのツメ部変形</td> </tr> <tr> <td>± 1/50</td> <td>異常無し</td> <td>上記以外無し</td> </tr> </tbody> </table>			層間変形角	パネルの状況	その他の状況	± 1/500	異常無し	異常無し	± 1/300	異常無し	LZ 金物の回転	± 1/200	異常無し	パネル上下のズレ残留 LZ 金物の回転	± 1/150	異常無し	上記以外無し	± 1/120	異常無し	上記以外無し	± 1/100	異常無し	上記以外無し	± 1/75	異常無し	スペーサーのツメ部変形	± 1/50	異常無し	上記以外無し
層間変形角	パネルの状況	その他の状況																												
± 1/500	異常無し	異常無し																												
± 1/300	異常無し	LZ 金物の回転																												
± 1/200	異常無し	パネル上下のズレ残留 LZ 金物の回転																												
± 1/150	異常無し	上記以外無し																												
± 1/120	異常無し	上記以外無し																												
± 1/100	異常無し	上記以外無し																												
± 1/75	異常無し	スペーサーのツメ部変形																												
± 1/50	異常無し	上記以外無し																												
<p>考察</p>	<p>層間変形角 1/100 でパネルが脱落しない事を確認した。</p>																													
<p>試験場所</p>	<p>(一財) 建材試験センター</p>																													